

Anhang E – Beschilderung

Die Beschilderungen sind entsprechend der DIN 4066 einheitlich in der Hinweisschildgröße D 2 der Größe 105 mm x 297 mm anzufertigen. Die rote Umrandung (RAL 3000) muss 15 mm breit sein.


Die Schrifthöhe der Beschriftung (RAL 9005) beträgt bei einzeiliger Beschriftung 55 mm, bei zweizeiliger Beschriftung 25 mm. Der Abstand zwischen den Zeilen ist gleichmäßig anzuordnen (siehe Maßangaben an den Bildern).

a) Feuerwehr-Informations- und Bediensystem



Ausführung in fetten Großbuchstaben

b) Leiter für die Feuerwehr

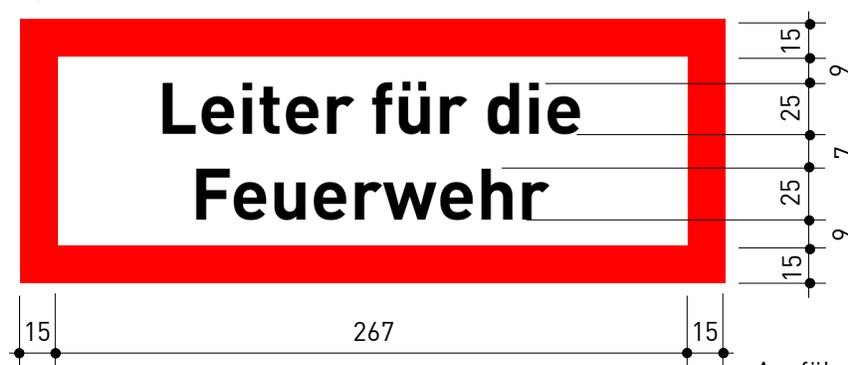

Ausführung mit Groß- und Kleinbuchstaben

c) Plattenheber für die Feuerwehr



Ausführung mit Groß- und Kleinbuchstaben

